

6 min



2 os.

Uziomy składane przedłużane Ø16, Ø18 + grot





Uziomy przedłużane służą do wykonywania pionowych instalacji uziemiających. System składa się z uziomu podstawy oraz uziomu przedłużki, które umożliwiają zwiększenie głębokości uziemienia w celu uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Odległość między uziomami pionowymi powinna wynosić optymalnie 2× ich głębokość. Uziom otokowy należy układać na głębokości 0,5–0,8 m poniżej poziomu terenu.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Elementy systemu

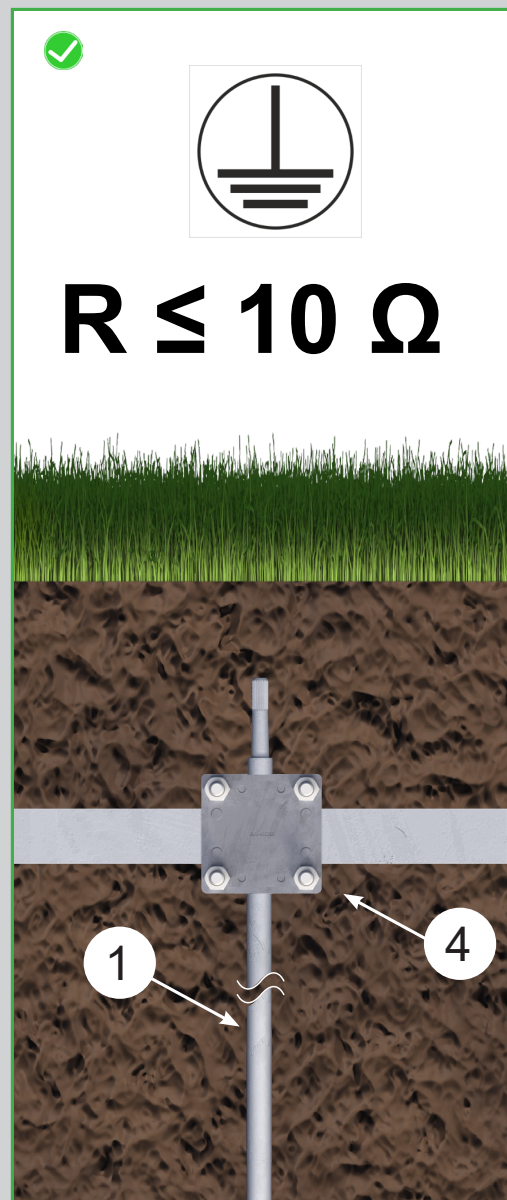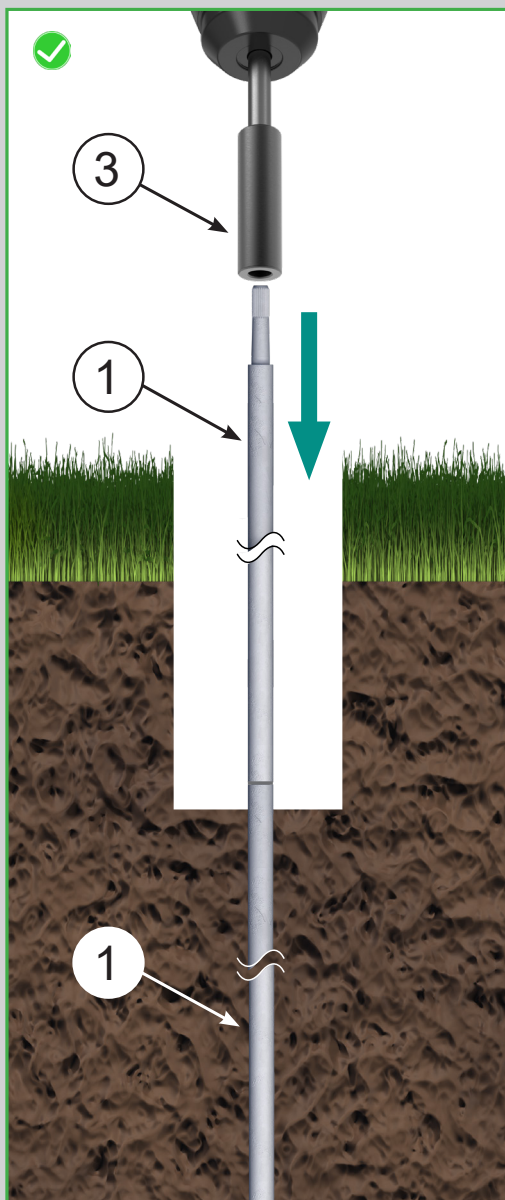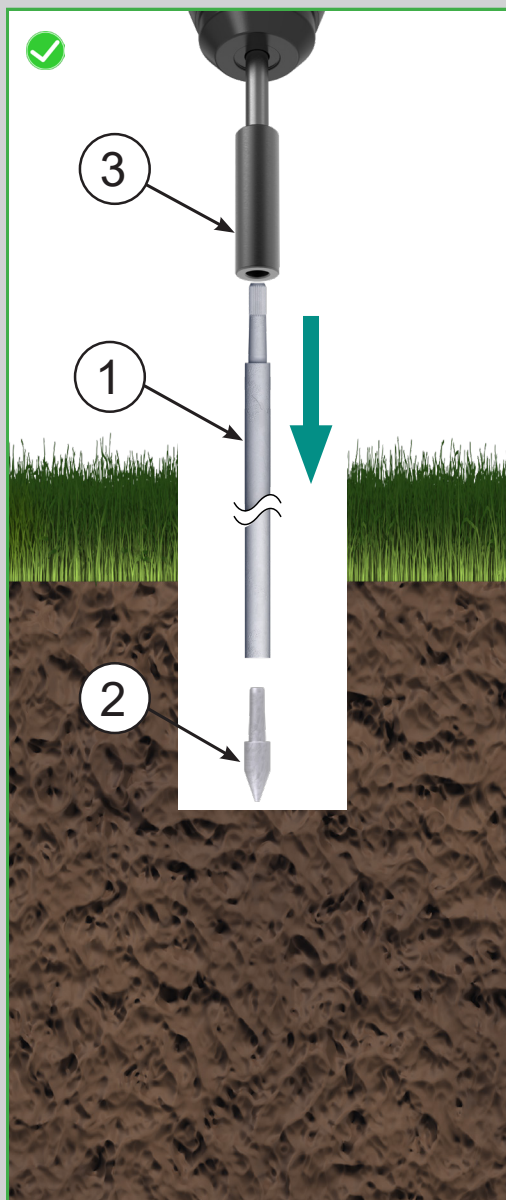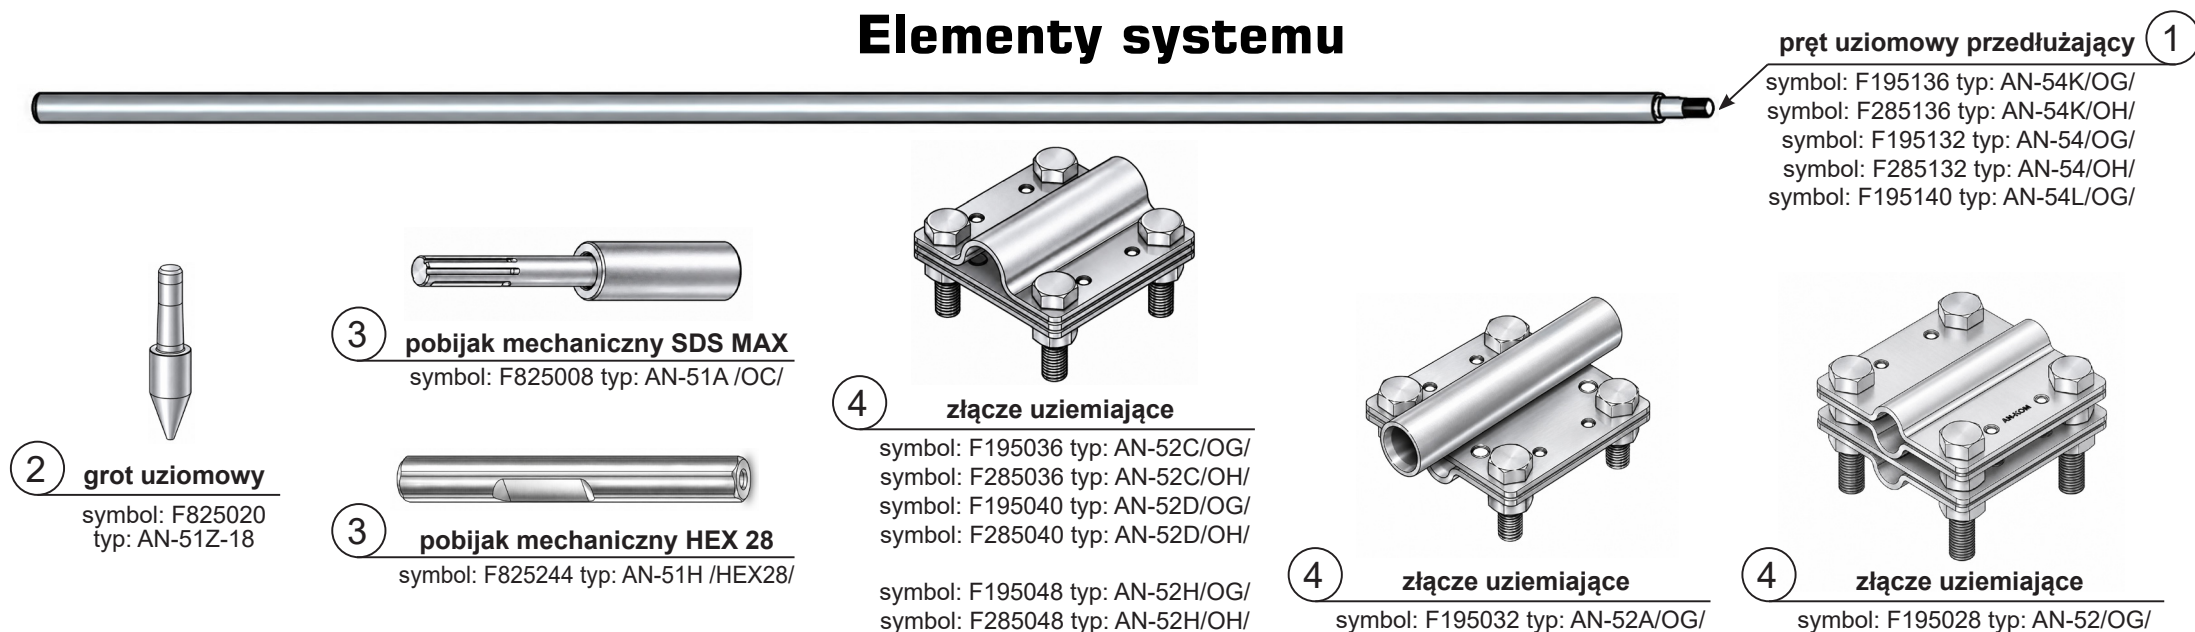


INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz miejsce wykonania uziemienia pionowego.
2. W pręt uziomowy przedłużający (poz. 1) wbić grot uziomowy, przeznaczony do montażu wstępnego
3. Za pomocą młota udarowego wbij w grunt wstępny element uziemiający (poz. 1 + poz. 2), używając odpowiedniego pobijaka mechanicznego (poz. 3).
4. Po częściowym wbiciu uziomu podstawy połącz z nim uziom przedłużkę (poz. 2) i kontynuuj wbijanie.
5. W razie potrzeby dołącz kolejne pręty przedłużające, aż do uzyskania wymaganej głębokości uziemienia / wymaganej wartości rezystancji uziemienia.
6. Po zakończeniu montażu wykonaj połączenie z bednarką lub przewodem odprowadzającym za pomocą złącza uziemiającego (poz. 4).
7. Sprawdź wartość rezystancji uziemienia. Zalecana wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω (o ile projekt instalacji nie określa inaczej).

Będziesz
potrzebował:

młot
udarowy



miernik



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów