

6 min



2 os.

Uziomy składane komplet 3mb






Uziomy składane komplet 3mb przeznaczone są do wykonywania pionowych uziemień w instalacjach odgromowych, energetycznych oraz uziemieniach ochronnych. Komplet składa się z uziomu podstawy, uziomu przedłużającego złącza uziomowego oraz pobijaka, które po połączeniu tworzą uziom o długości 3mb. Konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz uzyskanie większej głębokości posadowienia, co sprzyja osiągnięciu wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Odległość między uziomami pionowymi powinna wynosić optymalnie $2 \times$ ich głębokość. Uziom otokowy należy układać na głębokości 0,5–0,8 m poniżej poziomu terenu.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Elementy systemu

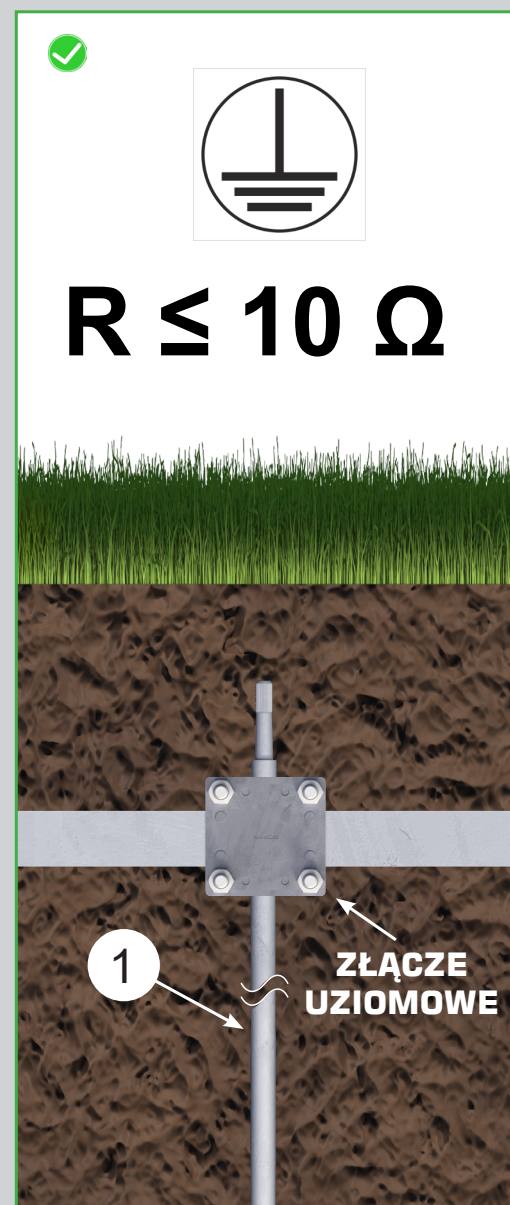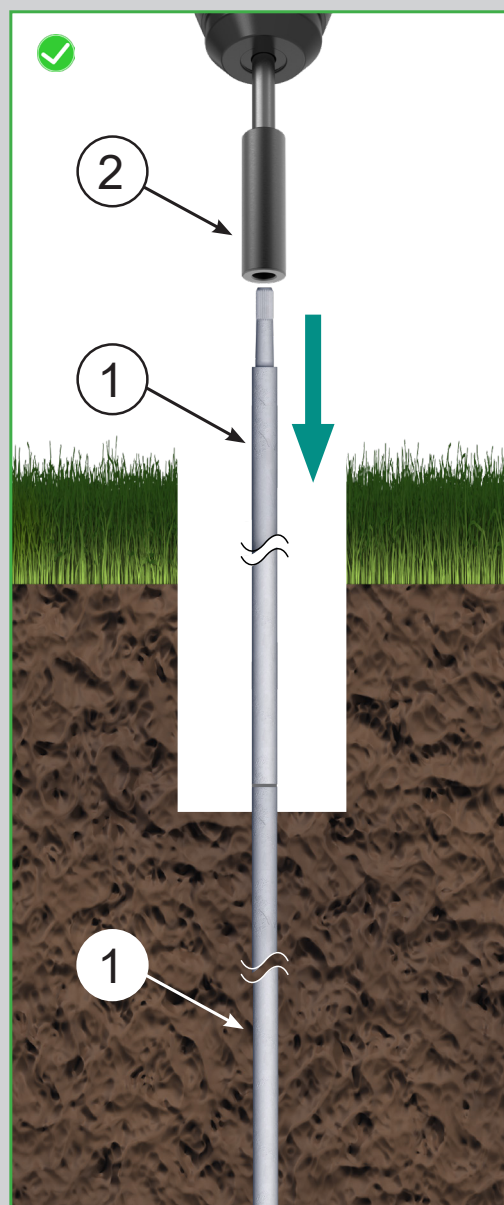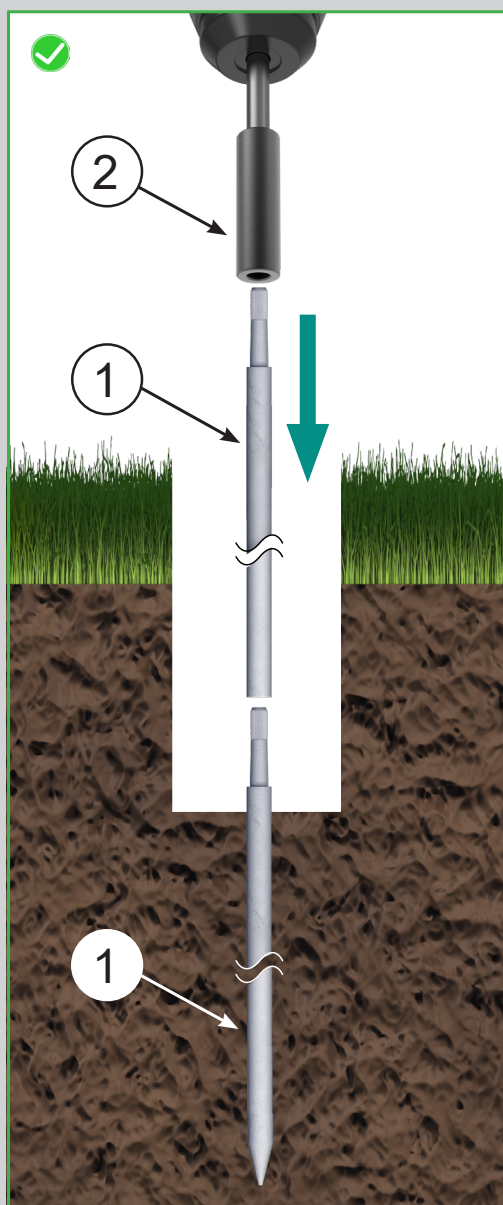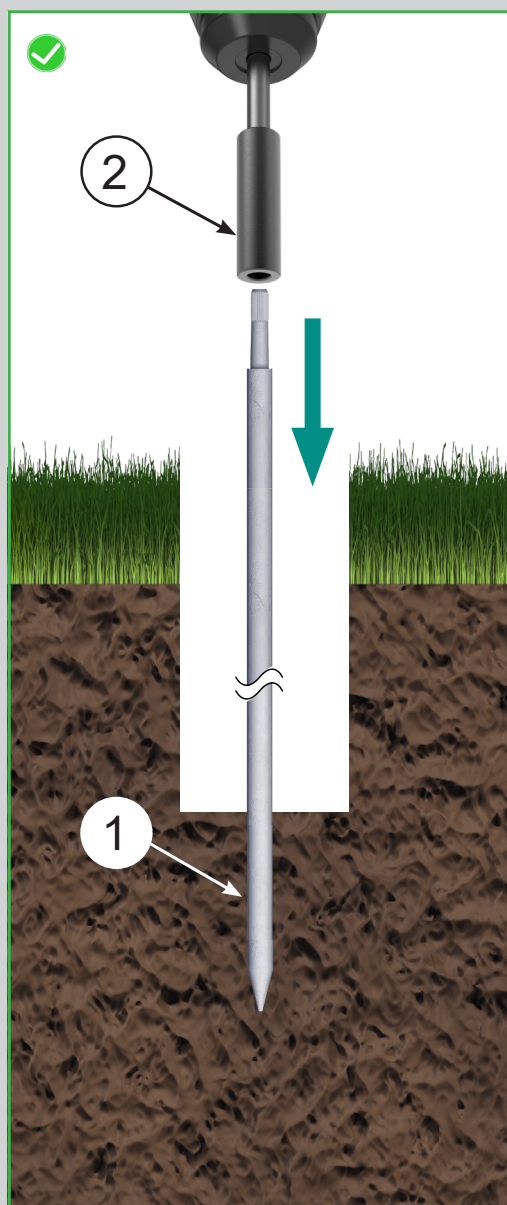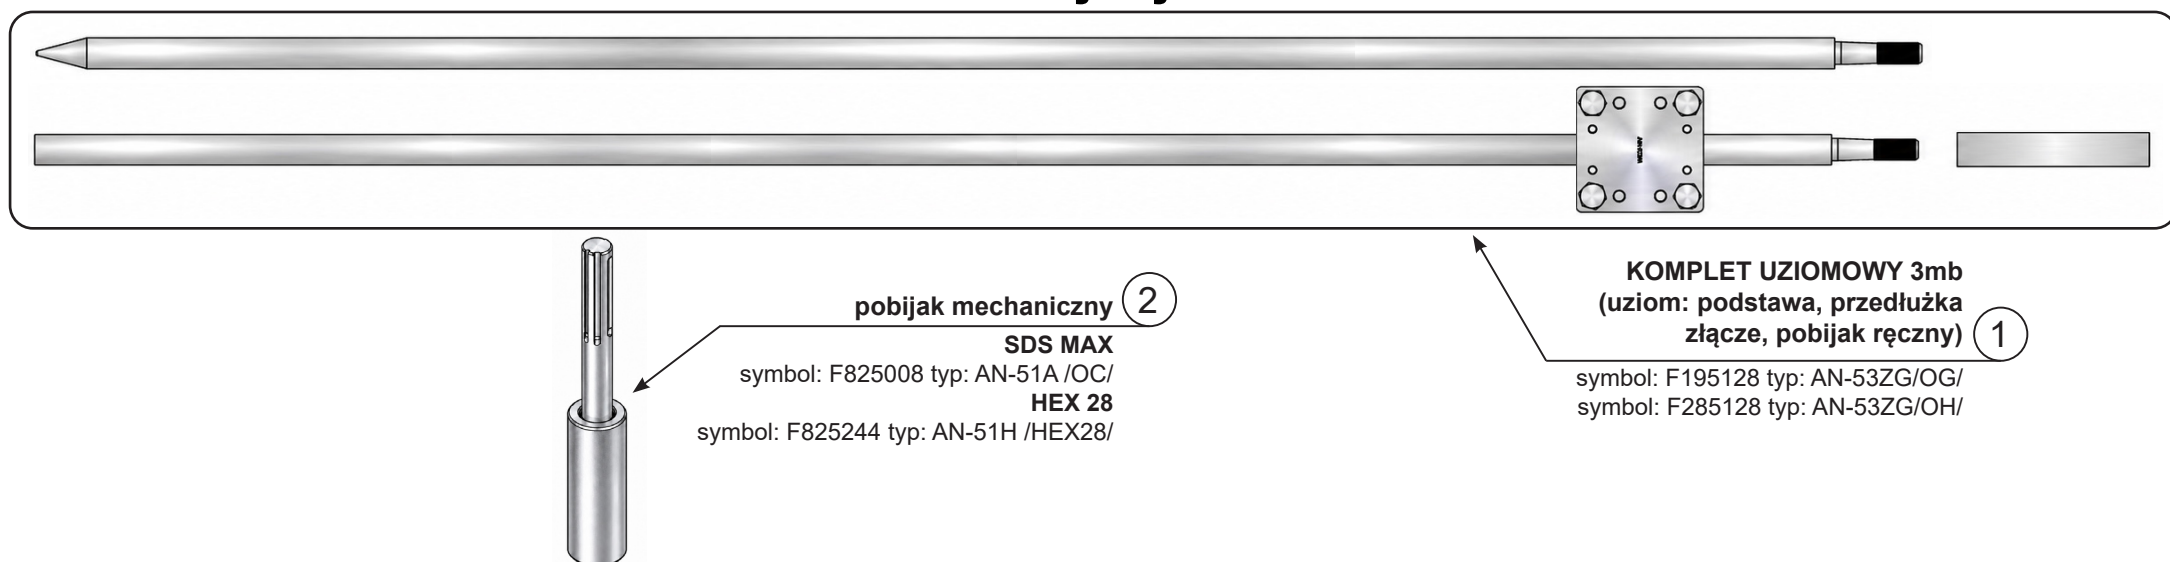


INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz miejsce wykonania uziemienia zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Za pomocą młota udarowego i odpowiedniego pobijaka mechanicznego wbij w grunt uziom podstawę (poz. 1). Opcjonalnie użyj pobijaka ręcznego o symbolu: **F825004 typ: AN-51**
3. Po częściowym wbiciu uziomu połącz z nim uziom przedłużający (poz. 1), a następnie kontynuuj wbijanie do uzyskania pełnej długości zestawu.
4. Po osadzeniu uziomu wykonaj połączenie z bednarką lub przewodem odprowadzającym przy użyciu złącza uziomowego (poz. 1).
5. Wykonaj pomiar rezystancji uziemienia. Zalecana wartość rezystancji nie powinna przekraczać 10Ω , o ile dokumentacja projektowa nie określa innych wymagań.
6. Jeżeli uzyskana wartość rezystancji jest zbyt wysoka, zastosuj dodatkowe uziomy lub inne rozwiązanie przewidziane w projekcie instalacji.

Będziesz potrzebował:

młot udarowy



miernik



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów